



st.4
n

kości trzpienia





4 Nr1 $\phi 12$
B500B - L=361


Wytyki trzpieni
Tr2 - 24x24cm - łącznie szt.4
Tr3 - 24x24cm - łącznie szt.12
Tr4 - 24x24cm - łącznie szt.8
- od g.p.s. +2,84 m

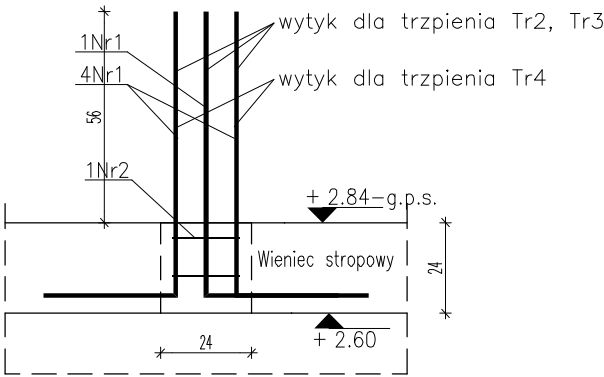

lokalizacja wytyków
dla trzpieni Tr2 i Tr3



4 dla Tr4 Nr1 $\phi 12$
5 dla Tr2 i Tr3 B500B - L=110



Uwaga:

- Zbrojenie trzpieni wykonać zgodnie z: PN-EN 1992-1-1:2008, Eurokod 2.
1. Zbrojenie główne trzpieni stalą B500B, strzemiona stalą B500B.
 2. Strzemiona należy zagęścić w górnej jak i dolnej strefie trzpienia.
 3. Pręty trzpieni wchodzące w górny wieniec lub podciąg zakotwić odginając przy górnej wysokości wieńca lub podciagu na odległość 40 cm.
 4. Wszystkie trzpienie należy wykonać w strzępiach muru.
- Szerokość odsadzek trzpieni wykonać min 15 cm w co najmniej co 2 warstwie.
- W miejscach występowania dodatkowych trzpieni należy wypuścić zbrojenie z wieńców od poziomu kondygnacji.
- Lokalizację dodatkowych trzpieni należy wykonać wg rzutu kolejnej kondygnacji.