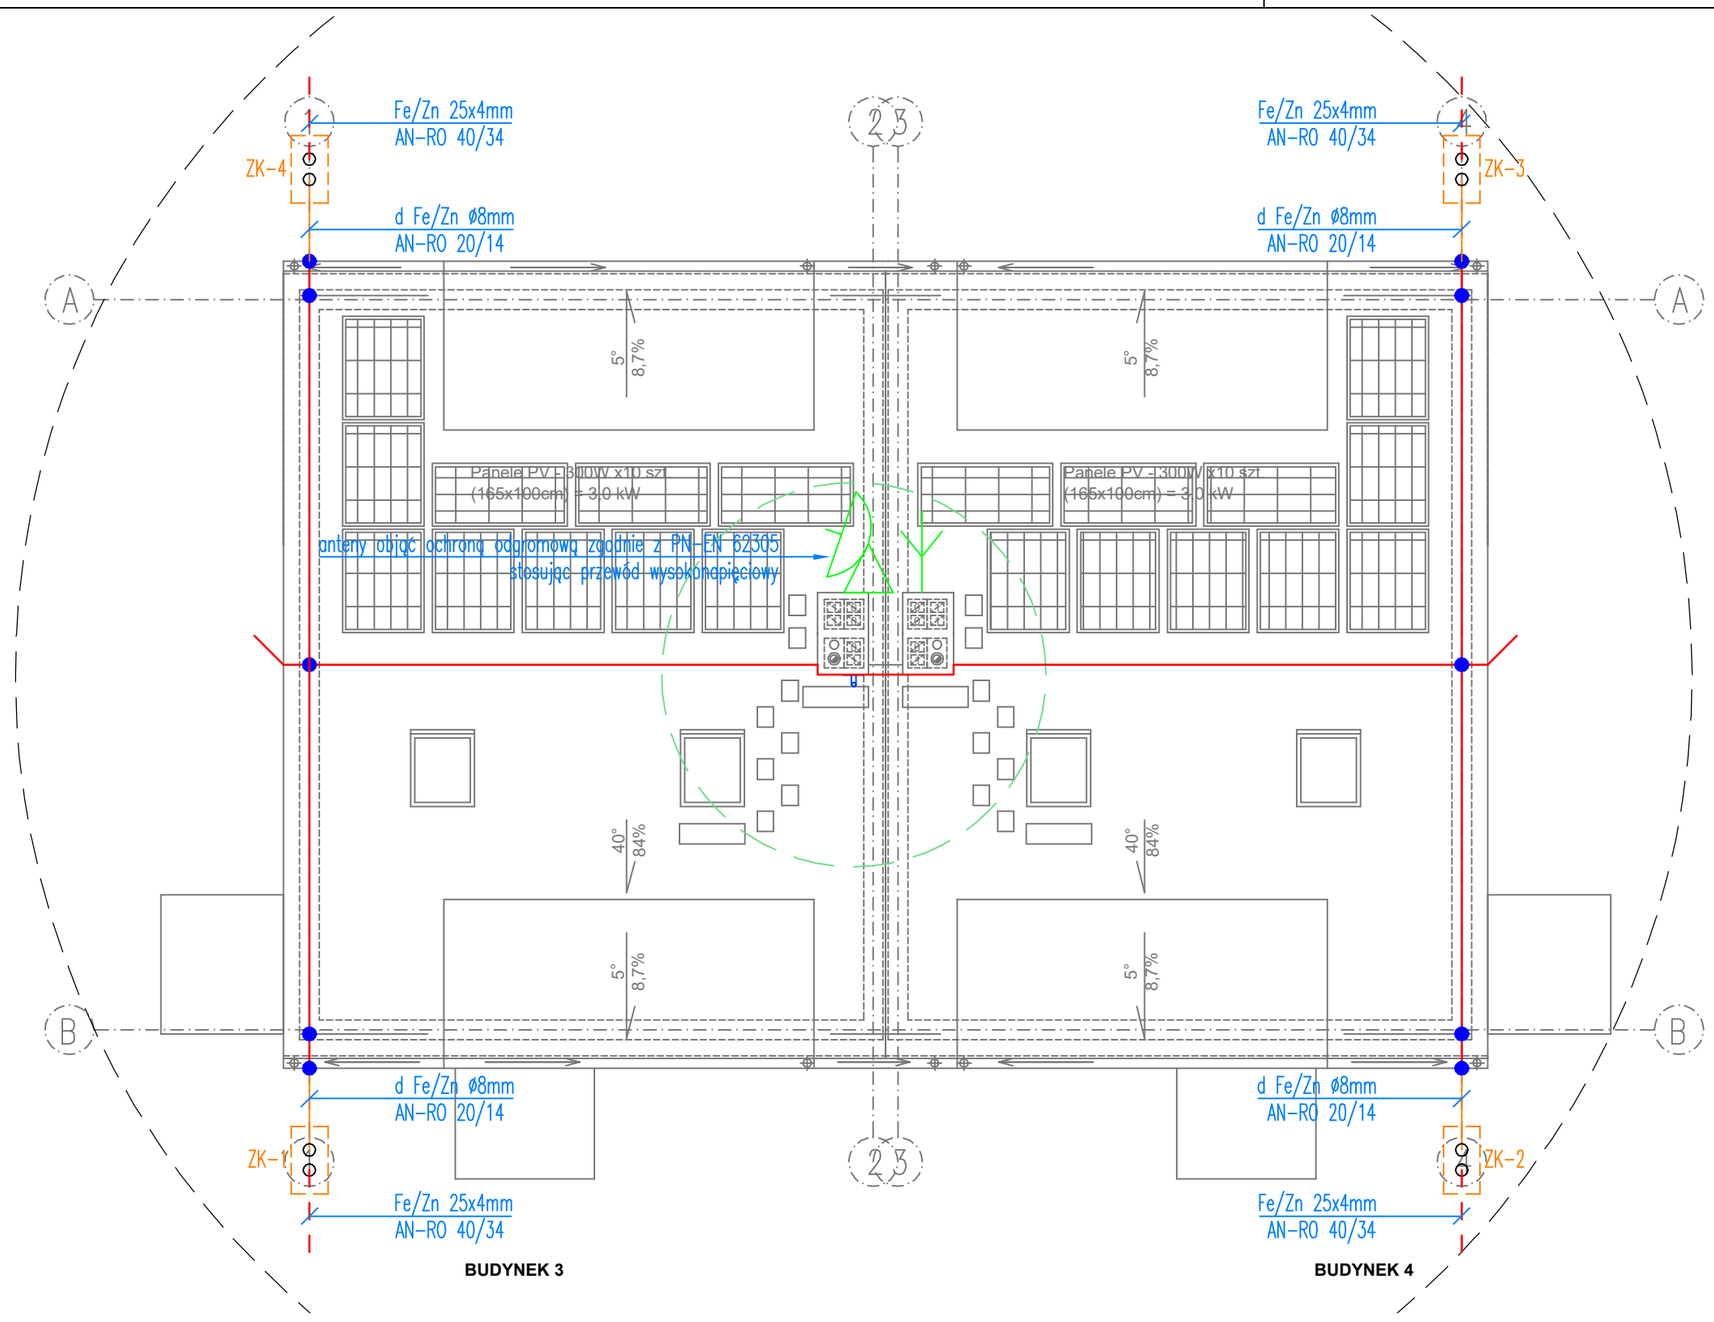

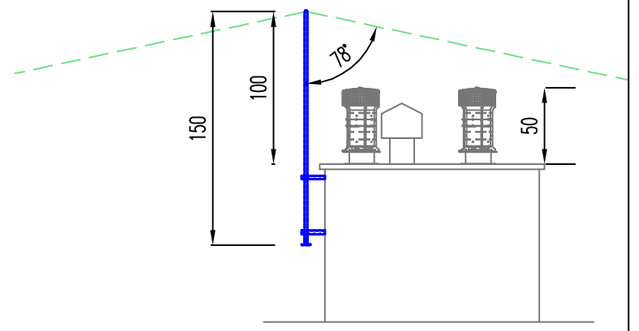

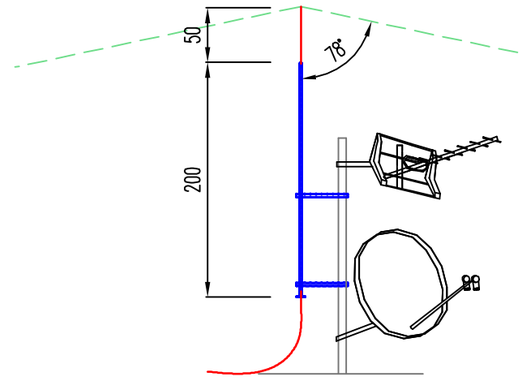

UWAGI:

1. Wykonać instalację odgromową dla IV klasy zgodnie z PN-EN 62305.
2. Wykonać uziom fundamentowy wg PN-EN 62305. Wymagana rezystancja uziemienia R<10Ω.
3. Wszystkie metalowe elementy budynku należy objąć instalacją połączeń wyrównawczych.
4. Dla instalacji odgromowej należy zachować odstęp izolacyjny min. 0,45 m. W przypadku braku możliwości zachowania odstępu izolacyjnego należy wykonać połączenie pośrednie z zastosowaniem iskierników separacyjnych albo bezpośrednie – zgodnie z PN-EN 62305.
5. Należy zachować ciągłość połączeń elemetów przewodzących budynku wykorzystywanych w instalacji odgromowej. W przypadku wykorzystania elemetów przewodzących dachu należy uzyskać zgodę inwestora.
6. Sposób montażu iglic i maszów odgromowych należy dobrać dla III strefy wiatrowej. Sposób montażu (typ, producenta, ciężar podstawy i skład kleju) należy uzgodnić z dostawcą pokrycia dachowego.
7. Zwody poziome prowadzić na uchwytach / wspornikach. Odległość pomiędzy uchwytami maksymalnie 1m. Odcinki, dla których nie można zachować bezpiecznej odległości od okien, tarasów itp. prowadzić w rurze odgromowej lub stosując przewód wysokonapięciowy.
8. Iglice kominowe powinny wystawać ponad komin, tak aby zachować kąt osłonowy dla IV klasy zgodnie z PN-EN 62305.
9. Połączenia śrubowe zabezpieczyć wazeliną techniczną.
10. Całość prac wykonać zgodnie z PN-EN 62305.

LEGENDA:

- przewód uziemiający Fe/Zn 25x4 mm w rurze odgromowej
- przewód odprowadzający d Fe/Zn Ø8 mm w rurze odgromowej
- zwód poziomy d Fe/Zn Ø8 mm prowadzony na uchwytach
- połączenie śrubowe zabezpieczone przed korozją
- złącze kontrolne
- iglica kominowa
- zestaw anten RTV+SAT

BUDYNEK 3 i 4

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

obiekt:	ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ
adres inwestycji:	Leśna, dz. nr 817/9, 817/12 obręb 0001 Leśna jednostka ewidencyjna 021003_4 Leśna-miasto
projektant:	mgr inż. Remigiusz Przystaj uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, nr 115/DOŚ/IE/08
branża: elektryczna	stadium: projekt techniczny
skala:	1:75
temat rysunku:	Rzut dachu. Instalacja odgromowa
data:	12.10.2025
nr rysunku:	ET 02