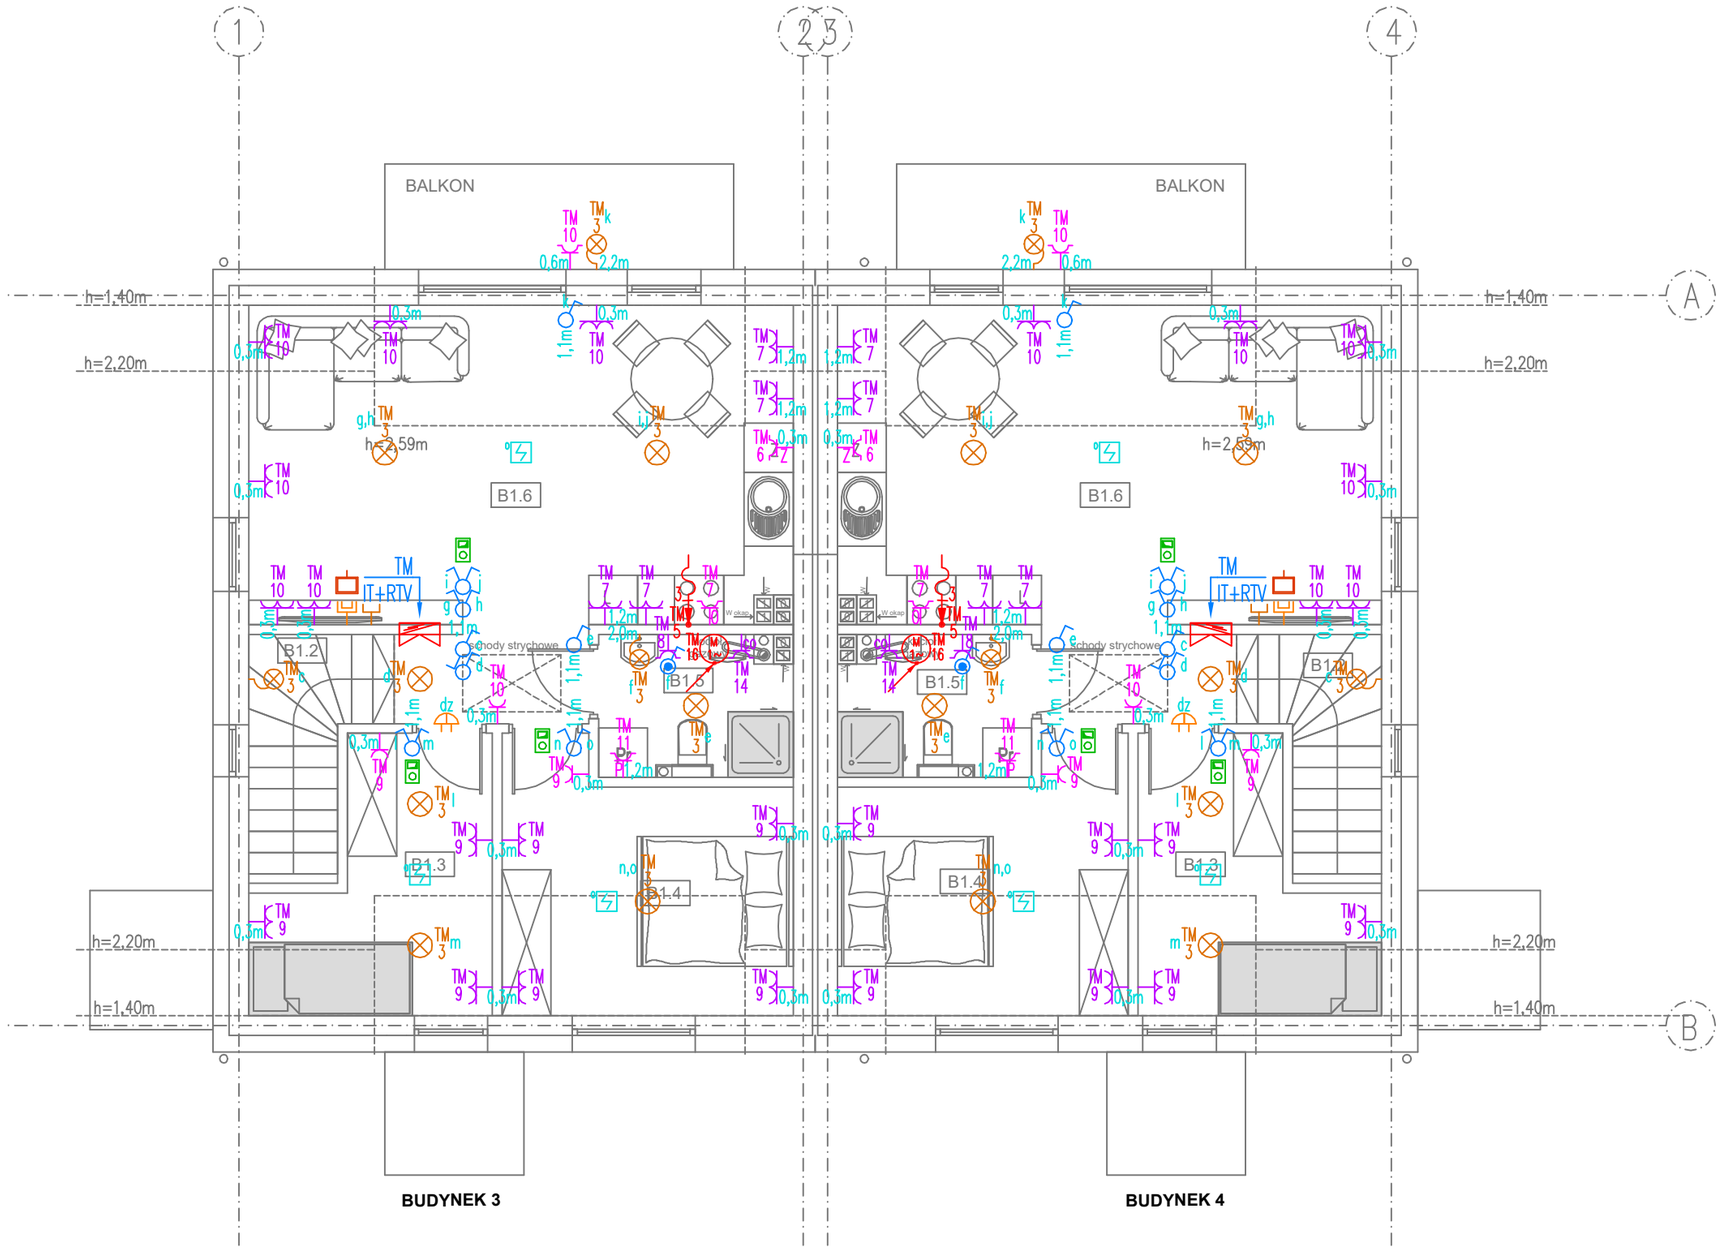

BUDYNEK 3 i 4

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – LOKAL B		
NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m²]
B0.1	WIATROŁAP	1.94
B0.2	KLATKA SCHODOWA	4.30
B1.2	KORYTARZ	2.46
B1.3	POKÓJ	7.08
B1.4	POKÓJ	10.16
B1.5	ŁAZIENKA	3.71
B1.6	SALON+KUCHNIA	24.59
B2.1	STRYCH	6.44
	RAZEM POWIERZCHNIA	54.24

UWAGI:

1. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz pomieszczeń należy stosować osprzęt i oprawy o stopniu ochrony min. IP44 – IP65.
2. W sanitariatach, pomieszczeniach technicznych oraz socjalnych należy wykonać połączenia wyrównawcze.
3. W mieszkaniach dopuszcza się zamiennie stosowanie przekaźników bistabilnych przystosowane do montażu w puszkach p/t.
4. Instalacje elektryczne w łazienkach należy wykonać zgodnie z PN-HD 60364-7-701, zachowując wymagane strefy ochronne.
5. W łazienkach należy stosować oprawy wykonane w II klasie ochronności oraz instalować w wymaganej odległości od wanny, brodzika lub kabiny prysznicowej.
6. Szczegółową lokalizację urządzeń oraz gniazd wtykowych należy ustalić z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Gniazda wtykowe montowane po przeciwnych stronach ściany przesunąć w pionie / poziomie o min. 10 cm.
7. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (REI) wymaganą dla tych elementów. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI 60 ub REI 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) tych elementów.
8. Typ zastosowanych opraw oświetleniowych należy dostosować do rodzaju zastosowanego sufitu.
9. Zaleca się stosować oprawy wyposażone w źródła światła LED.
10. Ostatecznego doboru typu opraw oświetleniowych dokona Inwestor na etapie wykonawstwa, na podstawie aranżacji wnętrz oraz postanowień zawartych w normie PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsca pracy.
11. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-(HD)IEC 60364 i PN-EN 12464.

Legenda:	
	łącznik jednobiegunowy 10AX 250V
	łącznik jednobiegunowy szczelny 10AX 250V
	łącznik świecznikowy 10AX 250V
	przycisk jednobiegunowy szczelny 10A 250V
	łącznik schodowy 1b 10AX 250V
	łącznik krzyżowy 1b 10AX 250V
TABLICA OBWÓD	punkt świetlny – pozostawić zapas przewodu zakończony złączem 3, 4–biegunowym. Oprawy dobierze inwestor we własnym zakresie.
TABLICA OBWÓD	punkt świetlny (kinkiet) – pozostawić zapas przewodu zakończony złączem 3–biegunowym. Oprawy dobierze inwestor we własnym zakresie.
TABLICA OBWÓD	gniazdo 1f pojedyncze 2P+Z 16A ~250V
TABLICA OBWÓD	gniazdo 1f podwójne 2x2P+Z 16A ~250V
TABLICA OBWÓD	gniazdo 1f pojedyncze szczelne 2P+Z 16A ~250V
TABLICA OBWÓD IO	gniazdo 1f pojedyncze szczelne okapu 2P+Z 16A ~250V (montować 30 [cm] pod sufitem)
TABLICA OBWÓD IP	gniazdo 1f pojedyncze szczelne pralki 2P+Z 16A ~250V
TABLICA OBWÓD IZ	gniazdo 1f pojedyncze szczelne zmywarki 2P+Z 16A ~250V
TABLICA OBWÓD ICO	gniazdo 1f pojedyncze szczelne kotła co 2P+Z 16A ~250V
TABLICA OBWÓD	grzałka zasobnika cwu
TABLICA OBWÓD	punkt przyłączeniowy
TABLICA OBWÓD M	napęd elektryczny
	rozdzielnica elektryczna
	gong
	gniazdo RJ 45
	gniazdo RTV
	gniazdo SC
	termostat pokojowy
	autonomiczna czujka pożaru
	autonomiczna czujka CO

BUDYNEK 3 i 4

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

FOSSA

obiekt:	ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ	
adres inwestycji:	Leśna, dz. nr 817/9, 817/12 obręb 0001 Leśna jednostka ewidencyjna 021003_4 Leśna-miasto	
projektant:	mgr inż. Remigiusz Przystaj uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, nr 115/DOŚ/IE/08	
branża: elektryczna	stadium: projekt techniczny	skala: 1:75
temat rysunku:	Rzut poddasza. Instalacje elektryczne	
data: 12.10.2025		nr rysunku: ET 04