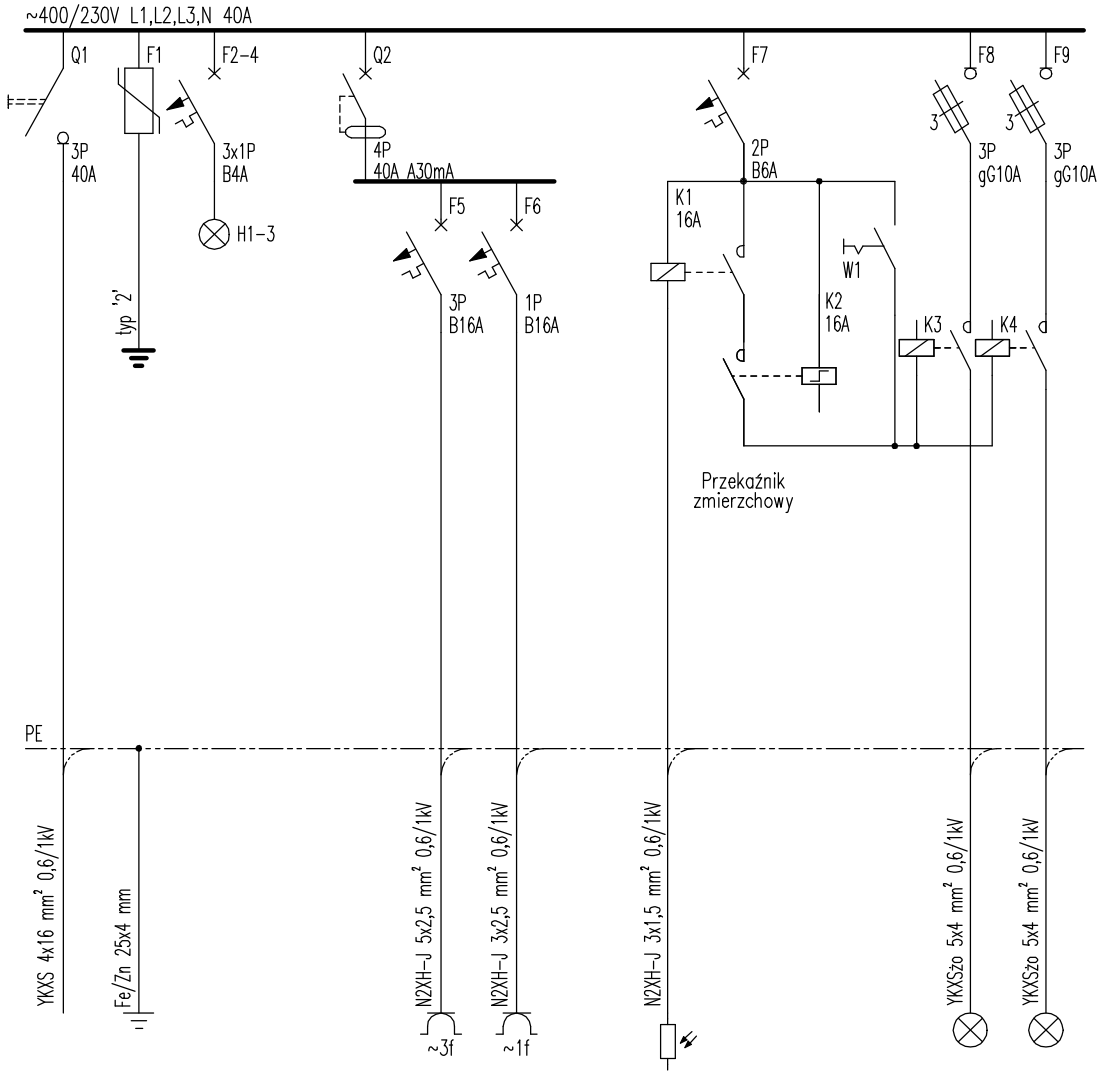


Zasilanie	Ogranicznik przepięć typ 2	Sygnalizacja obecności napięcia		Wyłącznik różnicowoprądowy	Gniazdo wtykowe ~3f w szafce oświetleniowej	Gniazdo wtykowe ~1f w szafce oświetleniowej		Czujnik natężenia oświetlenia	Przekaźnik zmierzchowy	Zegar	Ręczne sterowanie oświetleniem	Oświetlenie terenu	Oświetlenie terenu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15
				3,00 kW	2,00 kW	1,00 kW						0,15 kW	0,15 kW
L1 L2 L3 PEN	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N		L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N PE	L N PE		L N	L N	L N	L N	L N PE	L N PE

UWAGI:
- poszczególne fazy zasilania należy równomiernie obciążyć odbiorami,
- dopuszcza się stosowanie rozdzielnic i osprzętu modułowego zamiennego, spełniającego wymogi normatywne i dopuszczonego do stosowania w budownictwie

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

FOSSA

obiekt:	ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH DWULOKALOWYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ
adres inwestycji:	Leśna, dz. nr 817/9, 817/12 obręb 0001 Leśna jednostka ewidencyjna 021003_4 Leśna-miasto
projektant:	mgr inż. Remigiusz Przystaj uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, nr 115/DOŚ/IE/08
branża: elektryczna	stadium: projekt techniczny
skala:	-
temat rysunku:	Schemat jednobiegunowy szafki oświetleniowej SO
data:	12.10.2025
nr rysunku:	ET 06

A4